



191412341379
有效期至：2025年5月

检

检

委

受

报



- 1、 本报告
- 2、 报告无
- 3、 报告部
- 4、 用章”
- 5、 由委托
- 6、 报告未
- 7、 报告只
- 对检测
- 受理，
- 月。

本机

单位名称：江

地址：江

邮政编码：33

联系电话：07



虹彩

一

行

二

三

检

采

分

监

有

报告编号



四、

检测依据

检测项目

烟气温度

烟气流速

烟气流量

烟气含湿量

烟气压力

低含氧量

颗粒物浓度

五、

质量控制

- 1、监测人员
- 2、所有分析
- 3、所用试剂
- 4、校准仪器
- 5、报告审核

六、

气象参数

采样日期

2022.01.2

温度(℃)

报告编号

HC-02



虹彩检测

七、检测结果

样品类别:

采样天数:

对比项目	采样频率
烟尘 (mg/m ³)	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	第五次
备注: 排放浓度按度≤10m连续排放	

编制:

审核:

日期:

检测报告

表7- 烟尘检测结果

采样点:	采样次数:
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

绝对误差: 0.01
相对误差: 0.01
检测依据: 《固定污染源

绝对误差

相对误差


检测依据



虹彩检测

检测

附：监测布点图

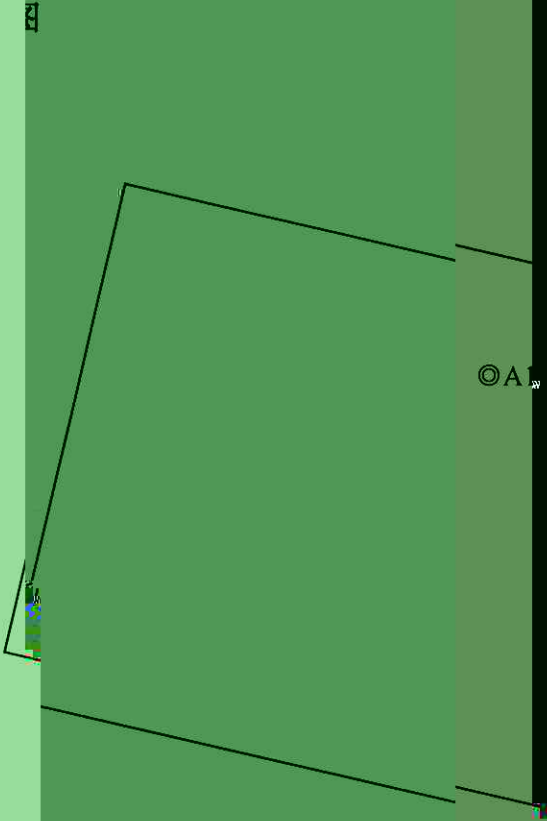

注：◎表示有组织
废气采样点



虹采

采样

