




81712050064



检测

报告

22]810

项目名称
委托单位
检测类别
报告日期


检测单位
检测人员

东方环
组织
东方环
委托

检测单位
检测人员
检测日期
检测地点

22年1


检测

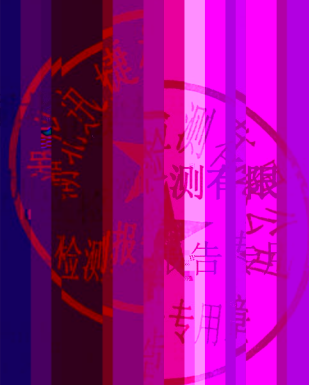



1. 本
2. 本
3. 本
4. 由
- 责。
5. 委
- 司提
6. 委
- 议内
7. 不
8. 本
- 密履
9. 本
10. 除
- 再做
11. 本
- 法规
12. 女

本公司
公司地址
联系电话
邮政编码

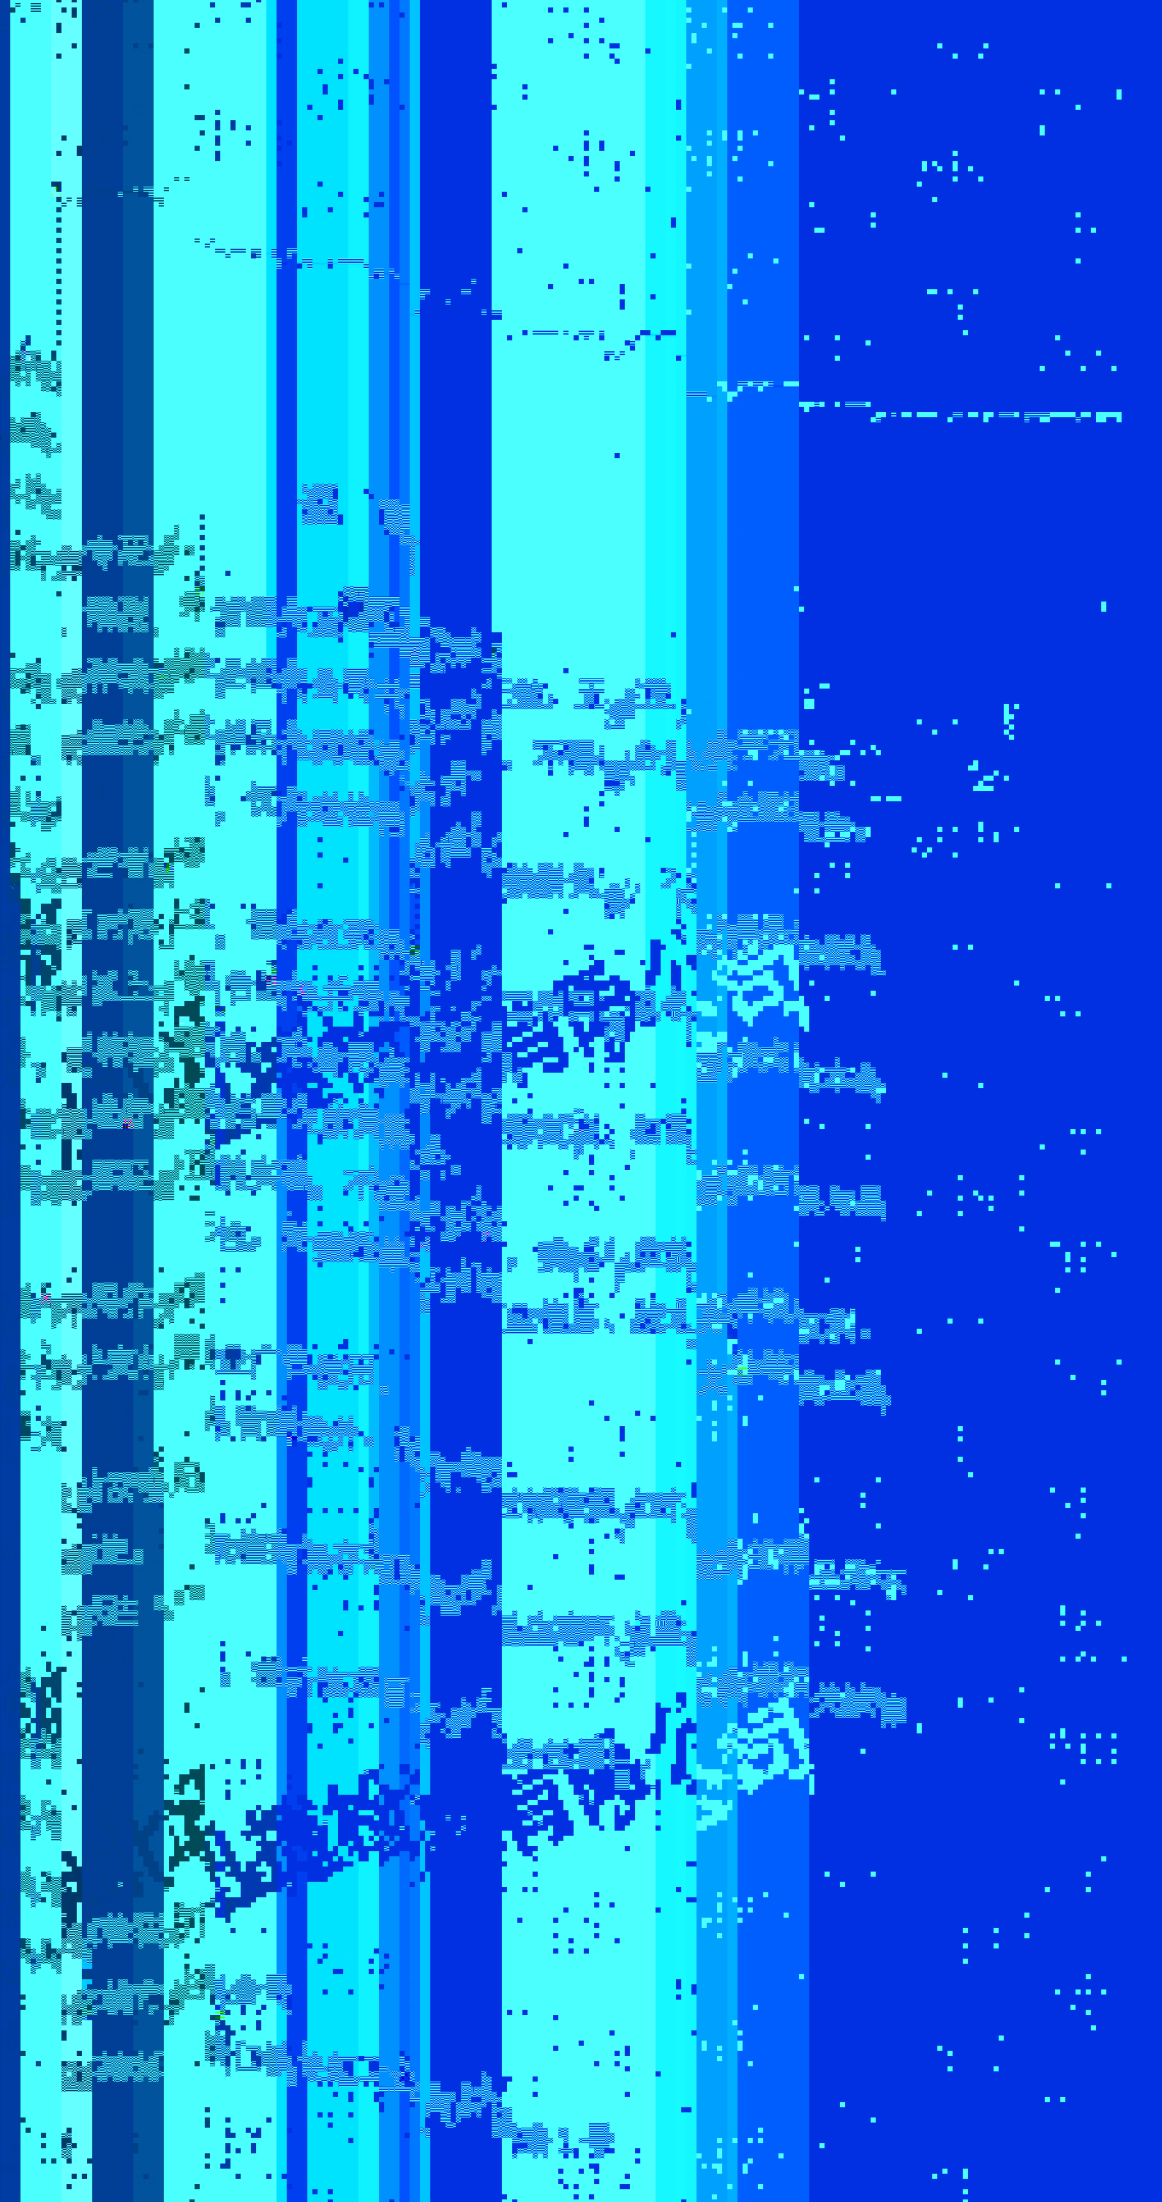



A small map of Europe with a red dot indicating the location of the study area in the north-eastern part of the continent.

采样时间
2022.11.28
检测点位
○1#上 厂界内 3m处
⊙2#下 厂界外 面3m处
⊙3#下 厂界外 面3m处

注：
三、



捷檢

4.

组织排

5↓

白样品

6

六

检

二
无组

四、

检测类别	检测项目	检测方法	检测频率	检测标准
结构安全	混凝土强度	回弹法、钻芯法	每层不少于3处	GB 50204-2002
	钢筋保护层厚度	雷达法、超声波法	每层不少于3处	GB 50204-2002
	钢筋锈蚀率	电位扫描法	每层不少于3处	GB 50204-2002
	混凝土碳化深度	酚酞指示剂法	每层不少于3处	GB 50204-2002
使用功能	室内环境空气质量	甲醛、苯、氨、TVOC	竣工验收前	GB 50325-2010
	建筑节能性能	热工性能、节能率	竣工验收前	GB 50423-2015
	防水性能	蓄水试验、淋水试验	竣工验收前	GB 50207-2012
	门窗气密性	气密性试验	竣工验收前	GB 7107-2008

无组织废气

024

白

(

六

样

級



一、

六

物



—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1

以

—

二

定

武和

介

生

光

量

17



