

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

本公司
良

附件 1 附件 2 附件 3 附件 4 附件 5 附件 6 附件 7 附件 8 附件 9 附件 10 附件 11 附件 12

附件 13 附件 14 附件 15 附件 16 附件 17 附件 18 附件 19 附件 20 附件 21 附件 22 附件 23 附件 24

明

还

章无 在签发人签字无效

当面批准, 部分复制检测报

负责

样品检测费, 不对样品来

报告 3 个工作日内以书面形式向

付复测费

尽快来, 如果复测结果

测费。

进行复测, 单位放弃异议权

单位的商业、技术文件等商

所有超过规定时效期的样品

限应满足环境监测领域相关

用为本公司项目。

业园创新路



1031 7 8

一、检测

- 1、委
- 2、项
- 3、项
- 4、采

检测
测点位图


检测类别
废水

采样时间
2023.7.26

二、检测

废水

检测点位
★1#渗滤液处理站出口

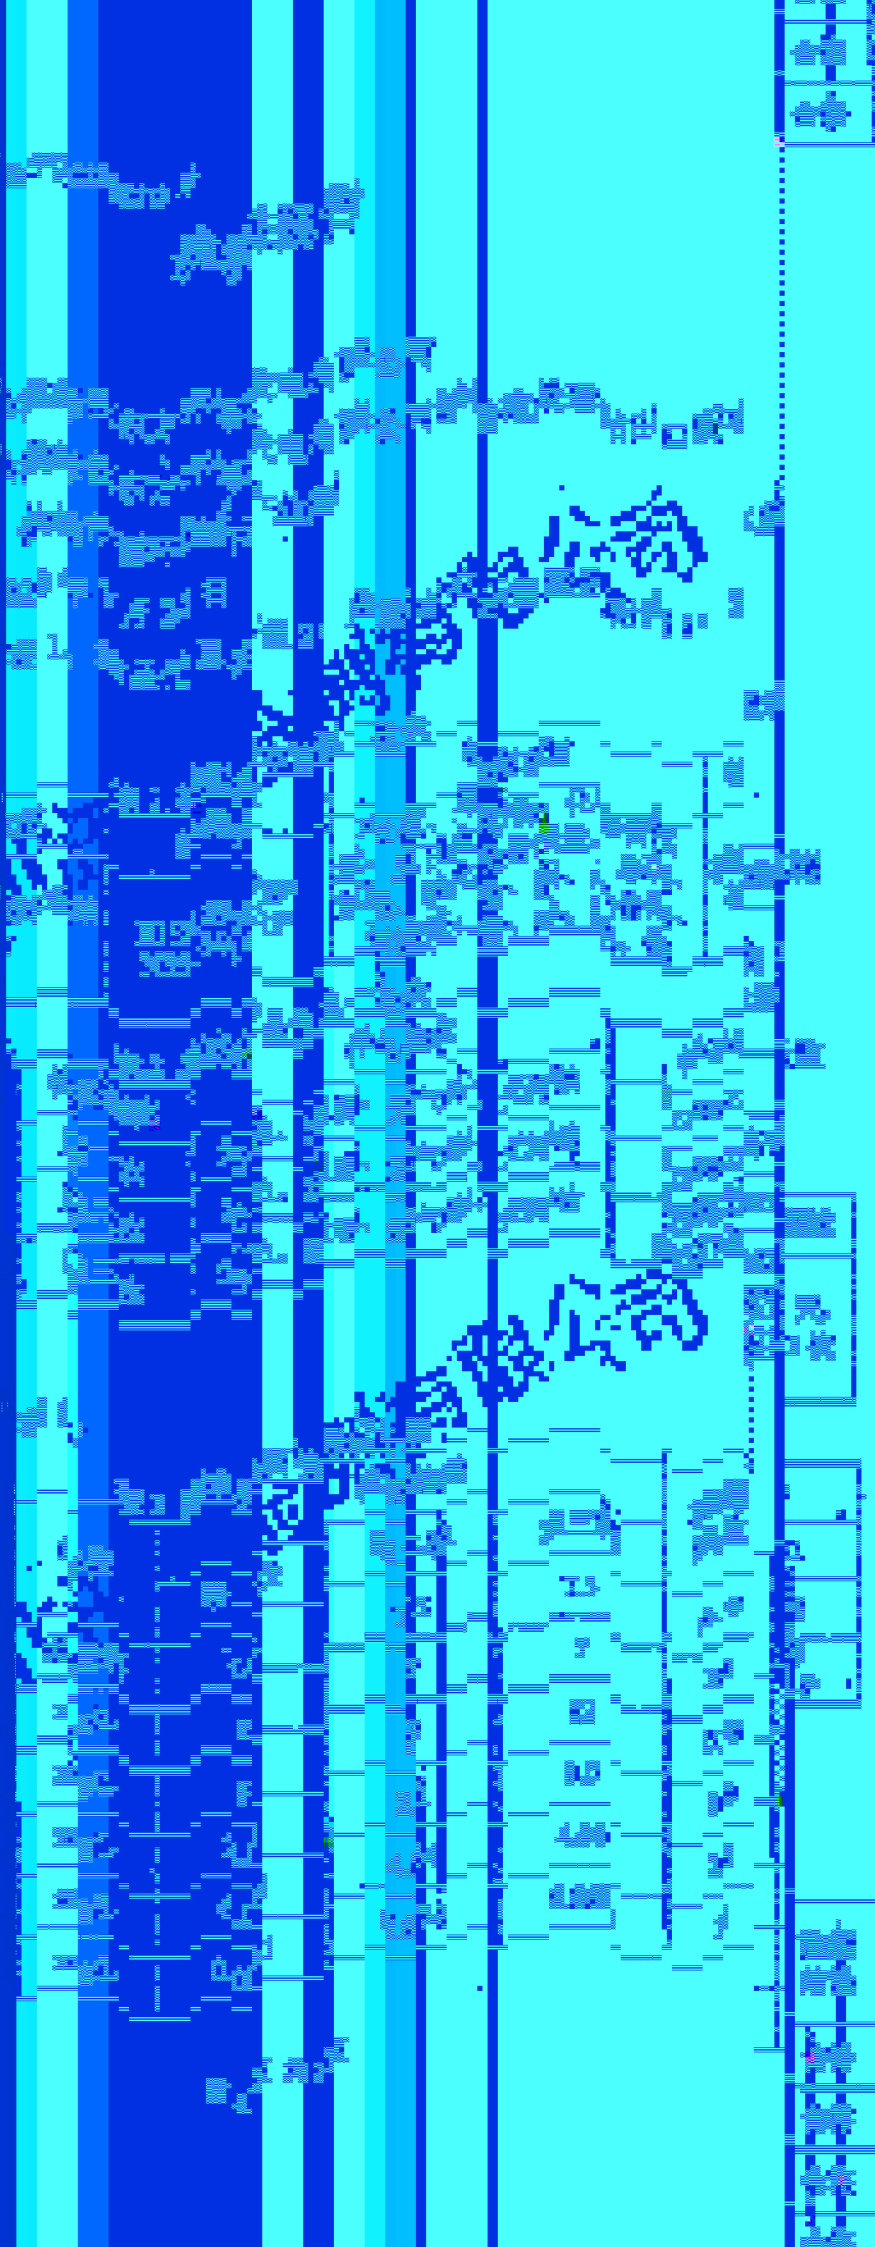



报告 迅捷

023

策, 6

悬

雷七

五
需

硫

六次

石山

水基

二、 G 若 $\rho \leq 8$ 且 $\rho \neq 1$ 时， G 为 2 - (n, k, λ) 设计， $n = 2^m$ ， $k = 2^{m-\rho}$ ， $\lambda = 2^{m-\rho-1} - 1$ 。

2000年
 1月
 2月
 3月
 4月
 5月
 6月
 7月
 8月
 9月
 10月
 11月
 12月
 13月
 14月
 15月
 16月
 17月
 18月
 19月
 20月
 21月
 22月
 23月
 24月
 25月
 26月
 27月
 28月
 29月
 30月
 31月
 32月
 33月
 34月
 35月
 36月
 37月
 38月
 39月
 40月
 41月
 42月
 43月
 44月
 45月
 46月
 47月
 48月
 49月
 50月
 51月
 52月
 53月
 54月
 55月
 56月
 57月
 58月
 59月
 60月
 61月
 62月
 63月
 64月
 65月
 66月
 67月
 68月
 69月
 70月
 71月
 72月
 73月
 74月
 75月
 76月
 77月
 78月
 79月
 80月
 81月
 82月
 83月
 84月
 85月
 86月
 87月
 88月
 89月
 90月
 91月
 92月
 93月
 94月
 95月
 96月
 97月
 98月
 99月
 100月
 101月
 102月
 103月
 104月
 105月
 106月
 107月
 108月
 109月
 110月
 111月
 112月
 113月
 114月
 115月
 116月
 117月
 118月
 119月
 120月
 121月
 122月
 123月
 124月
 125月
 126月
 127月
 128月
 129月
 130月
 131月
 132月
 133月
 134月
 135月
 136月
 137月
 138月
 139月
 140月
 141月
 142月
 143月
 144月
 145月
 146月
 147月
 148月
 149月
 150月
 151月
 152月
 153月
 154月
 155月
 156月
 157月
 158月
 159月
 160月
 161月
 162月
 163月
 164月
 165月
 166月
 167月
 168月
 169月
 170月
 171月
 172月
 173月
 174月
 175月
 176月
 177月
 178月
 179月
 180月
 181月
 182月
 183月
 184月
 185月
 186月
 187月
 188月
 189月
 190月
 191月
 192月
 193月
 194月
 195月
 196月
 197月
 198月
 199月
 200月
 201月
 202月
 203月
 204月
 205月
 206月
 207月
 208月
 209月
 210月
 211月
 212月
 213月
 214月
 215月
 216月
 217月
 218月
 219月
 220月
 221月
 222月
 223月
 224月
 225月
 226月
 227月
 228月
 229月
 230月
 231月
 232月
 233月
 234月
 235月
 236月
 237月
 238月
 239月
 240月
 241月
 242月
 243月
 244月
 245月
 246月
 247月
 248月
 249月
 250月
 251月
 252月
 253月
 254月
 255月
 256月
 257月
 258月
 259月
 260月
 261月
 262月
 263月
 264月
 265月
 266月
 267月
 268月
 269月
 270月
 271月
 272月
 273月
 274月
 275月
 276月
 277月
 278月
 279月
 280月
 281月
 282月
 283月
 284月
 285月
 286月
 287月
 288月
 289月
 290月
 291月
 292月
 293月
 294月
 295月
 296月
 297月
 298月
 299月
 300月
 301月
 302月
 303月
 304月
 305月
 306月
 307月
 308月
 309月
 310月
 311月
 312月
 313月
 314月
 315月
 316月
 317月
 318月
 319月
 320月
 321月
 322月
 323月
 324月
 325月
 326月
 327月
 328月
 329月
 330月
 331月
 332月
 333月
 334月
 335月
 336月
 337月
 338月
 339月
 340月
 341月
 342月
 343月
 344月
 345月
 346月
 347月
 348月
 349月
 350月
 351月
 352月
 353月
 354月
 355月
 356月
 357月
 358月
 359月
 360月
 361月
 362月
 363月
 364月
 365月
 366月
 367月
 368月
 369月
 370月
 371月
 372月
 373月
 374月
 375月
 376月
 377月
 378月
 379月
 380月
 381月
 382月
 383月
 384月
 385月
 386月
 387月
 388月
 389月
 390月
 391月
 392月
 393月
 394月
 395月
 396月
 397月
 398月
 399月
 400月
 401月
 402月
 403月
 404月
 405月
 406月
 407月
 408月
 409月
 410月
 411月
 412月
 413月
 414月
 415月
 416月
 417月
 418月
 419月
 420月
 421月
 422月
 423月
 424月
 425月
 426月
 427月
 428月
 429月
 430月
 431月
 432月
 433月
 434月
 435月
 436月
 437月
 438月
 439月
 440月
 441月
 442月
 443月
 444月
 445月
 446月
 447月
 448月
 449月
 450月
 451月
 452月
 453月
 454月
 455月
 456月
 457月
 458月
 459月
 460月
 461月
 462月
 463月
 464月
 465月
 466月

号	
测	测
1-1	1-1
去	去
17-	17-
需	需
稀	稀
-29	-29
则	则
北	北
9-	9-
测	测
麦	麦
2-	2-
足	足
走	走
21-	21-
、	、
支	支
光	光
4-	4-
足	足
度	度
7-	7-
直	直
物	物
光	光
8-	8-
测	测
局	局

[illegible]

240 电子
Orbitals
-10
90 外可光厚
90 外可光厚
90 外可光厚
S-8
90 外可光厚


一、**身體**
 二、**身體**
 三、**身體**
 四、**身體**
 五、**身體**
 六、**身體**
 七、**身體**
 八、**身體**
 九、**身體**
 十、**身體**
 十一、**身體**
 十二、**身體**
 十三、**身體**
 十四、**身體**
 十五、**身體**
 十六、**身體**
 十七、**身體**
 十八、**身體**
 十九、**身體**
 二十、**身體**
 二十一、**身體**
 二十二、**身體**
 二十三、**身體**
 二十四、**身體**
 二十五、**身體**
 二十六、**身體**
 二十七、**身體**
 二十八、**身體**
 二十九、**身體**
 三十、**身體**
 三十一、**身體**
 三十二、**身體**
 三十三、**身體**
 三十四、**身體**
 三十五、**身體**
 三十六、**身體**
 三十七、**身體**
 三十八、**身體**
 三十九、**身體**
 四十、**身體**
 四十一、**身體**
 四十二、**身體**
 四十三、**身體**
 四十四、**身體**
 四十五、**身體**
 四十六、**身體**
 四十七、**身體**
 四十八、**身體**
 四十九、**身體**
 五十、**身體**
 五十一、**身體**
 五十二、**身體**
 五十三、**身體**
 五十四、**身體**
 五十五、**身體**
 五十六、**身體**
 五十七、**身體**
 五十八、**身體**
 五十九、**身體**
 六十、**身體**
 六十一、**身體**
 六十二、**身體**
 六十三、**身體**
 六十四、**身體**
 六十五、**身體**
 六十六、**身體**
 六十七、**身體**
 六十八、**身體**
 六十九、**身體**
 七十、**身體**
 七十一、**身體**
 七十二、**身體**
 七十三、**身體**
 七十四、**身體**
 七十五、**身體**
 七十六、**身體**
 七十七、**身體**
 七十八、**身體**
 七十九、**身體**
 八十、**身體**
 八十一、**身體**
 八十二、**身體**
 八十三、**身體**
 八十四、**身體**
 八十五、**身體**
 八十六、**身體**
 八十七、**身體**
 八十八、**身體**
 八十九、**身體**
 九十、**身體**
 九十一、**身體**
 九十二、**身體**
 九十三、**身體**
 九十四、**身體**
 九十五、**身體**
 九十六、**身體**
 九十七、**身體**
 九十八、**身體**
 九十九、**身體**
 一百、**身體**

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.




报告编号: 2023-08-01

附图 1 监测点

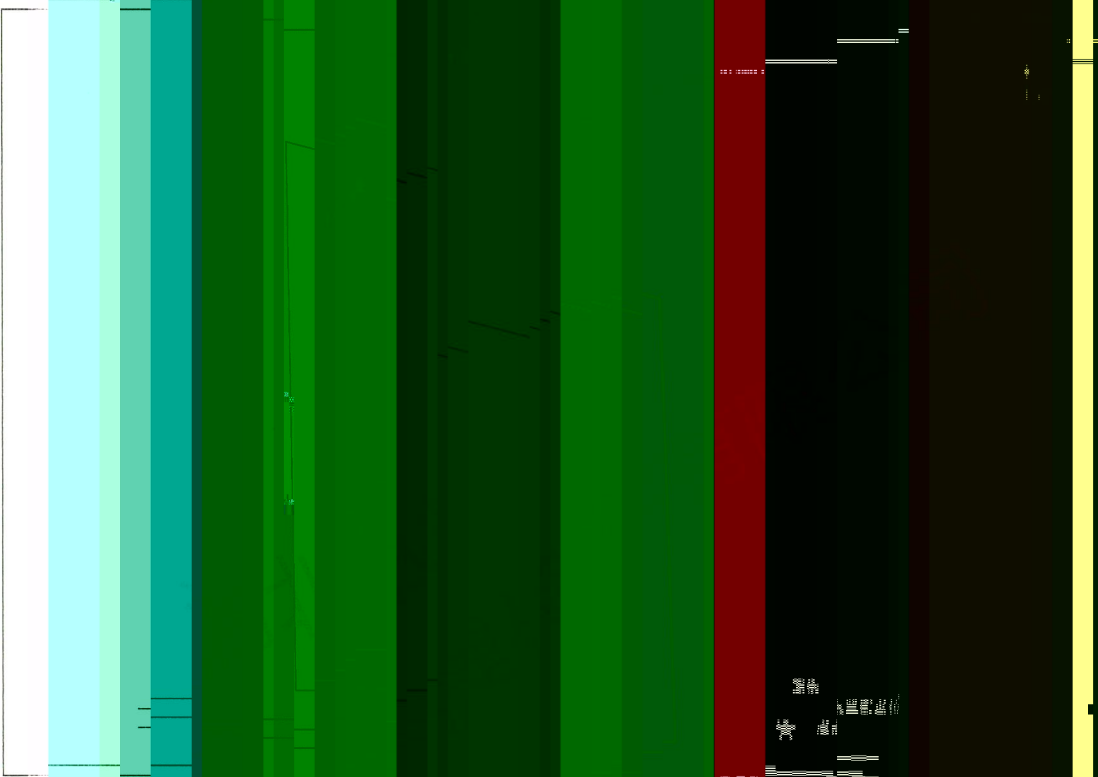

附图 2 现场监测

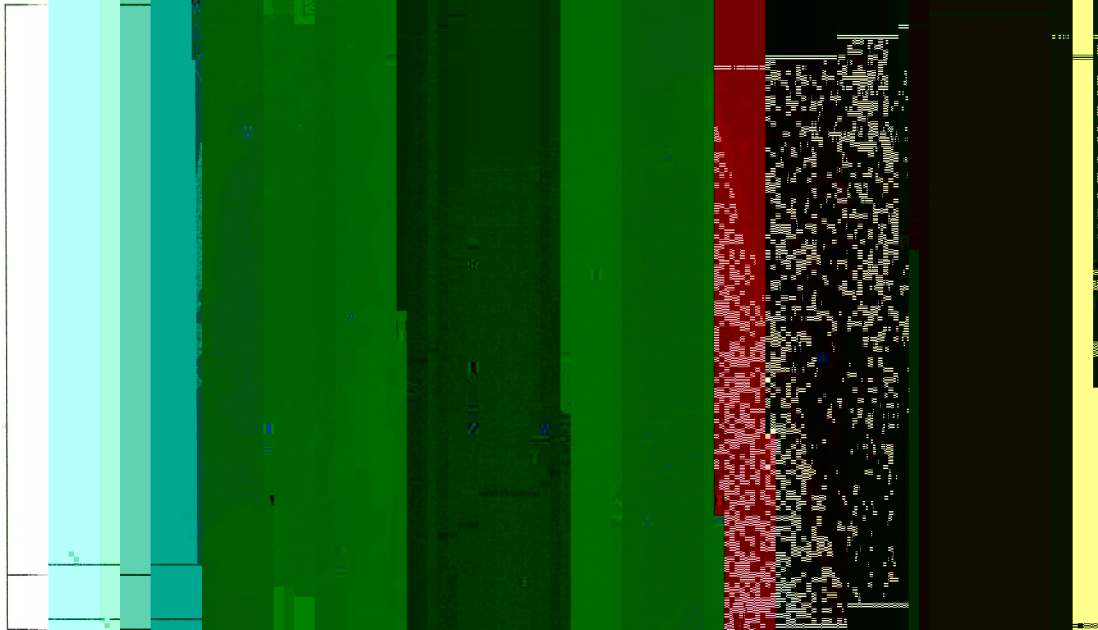

编制: 付强

日期: 2023.8

签字: 付强

日期: 2023.8

检测单位: 检测单位

